




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия 67.
Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www.donses.ru
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810
тел. (86365) 7-22-63, ФАКС. (86365) 7-22-63 E-MAIL: gigiena@kamensk.donpac.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710028
Дата включения
аккредитованного лица в
реестр 24.04.2015г.

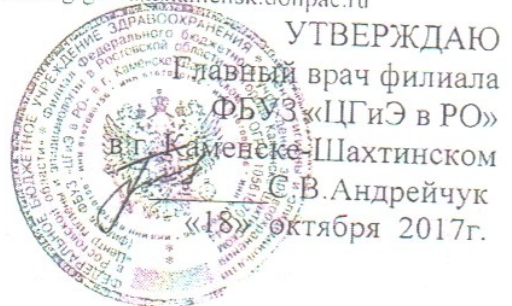

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Каменске-Шахтинском
С.В. Андрейчук
«18» октября 2017г.

**Заключение
к протоколу лабораторных испытаний
№ 02/3459-В от 18.10.2017г.**

Наименование и местонахождение заказчика: Администрация Владимировского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, ст. Владимировская, ул. Ленина, 20.

Наименование пробы (образца): вода питьевая источника централизованного водоснабжения.

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: резервуар-накопитель централизованного водоснабжения, Ростовская область, Красносулинский район, ст. Владимировская, ул. Степная.

Материалы, представленные на экспертизу:

1. Заявление №23-01-11/1409 от 28.09.2017г.
2. Акт отбора проб ОИ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 23-02-15/1489 от 11.10.2017г.
3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 02/3459-В от 11.10.2017г.

Документ, устанавливающий метод инспекции: ВИ ОИ 03.01.02.02.2017 «Стандарт органа инспекции. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза».

Вывод: проба воды питьевой источника централизованного водоснабжения, по исследованным микробиологическим показателям (общему микробному числу, общим колиформным бактериям, термотолиерантным колиформным бактериям, колифагам) соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Заключение к протоколу лабораторных испытаний
№ 02/3459-В от 18.10.2017г.

Общее количество страниц: 2 Страница: 1

Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Проба воды питьевой источника централизованного водоснабжения, по исследованным санитарно-химическим показателям (остаточный хлор(свободный), нитраты, хлориды), соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



В.И. Иванов

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 3459-В от 18.10.2017г.

Общее количество страниц: 2 Страница: 2

Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия
органа инспекции